

水道加入者の皆様へ

一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団 財政事情について

日頃から水道加入者の皆様には水道事業の運営につきまして、深いご理解ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

当水道企業団の水道事業は、地域住民の生活の安定と向上及び畜産を主軸とした営農の発展に努めてまいりました。今後は施設の更新（耐震化）など維持管理に多額の費用が見込まれますが、より一層の企業努力を重ね、豊富で清浄な水を安定供給するため、最善の努力を続ける次第であります。よって、ここに令和3年度決算状況を公表し、皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。

令和5年2月13日

企業長 小 嶋 崇 嗣

令和3年度水道事業決算状況


令和3年度総有収水量は116万1千 m^3 （1日平均3,180 m^3 ）で、1日1人当たり518リッターを使ったことになりました。給水戸数は2,528戸で6,133人に水を供給しています。

収益的収支では、収益2億8,762万6千円に対し、費用2億6,112万9千円で差引2,649万7千円の黒字決算となりました。

また資本的収支では、収入4,537万4千円に対し、支出8,376万7千円で差引き3,839万3千円の資金不足となり、内部留保されている資金（減価償却費などの現金支出を伴わない費用）で補てんしました。

令和3年度水道事業会計決算額

《金額の単位は千円》

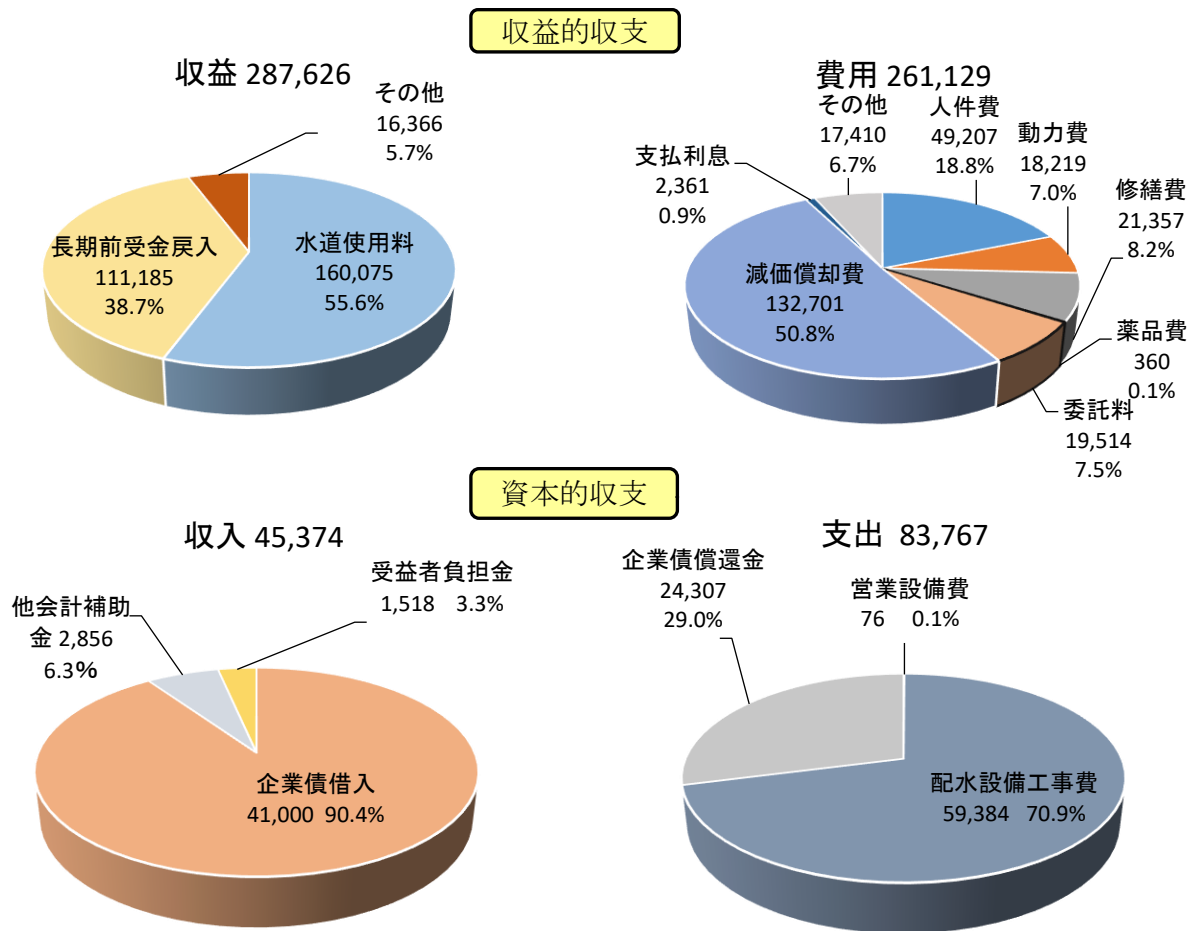

※ 収益的収支とは、1年間の事業活動に伴って発生する収益と費用を損益計算の形で表すもので、いわば企業の経営成績を示すものです。資本的収支とは、1年間に支出した施設の整備拡充等の経費とその財源となる収入を収支の形で表すものです。

水道管の漏水状況



新富町 湯風呂地区



西都市 春日地区



高鍋町 毛作地区



木城町 牧の内地区

当企業団の水道管は古いもので、39年が経過しております。これから漏水や赤水の発生、設備機器等の経年劣化(老朽化)による不具合が増えることが予想され、継続して漏水調査等を行いこれらの管路の更新工事(布設替工事)や水抜き作業(赤水対策等) 設備の改修を今後行ってまいります。

資料のカラー版は
企業団ホームページまで



○直近の漏水修理箇所数

令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度
12	22	11	10	14

上記に関する問い合わせは一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団まで
TEL 35-1381